

公告 | Danfoss Turbocor Compressors

客户须知

B-CN-455-CN REV A

2026 年 3 月 20 日

主题： TT/TG 系列压缩机主电源板密封

目的

本公告旨在通知您，我们的工厂将很快在 TT/TG 系列压缩机的主电源板底面（参见下图 1）贴附一层保护膜。在存储、搬运和运输过程中，该保护膜将用作临时屏障，以降低腐蚀或污染的风险。

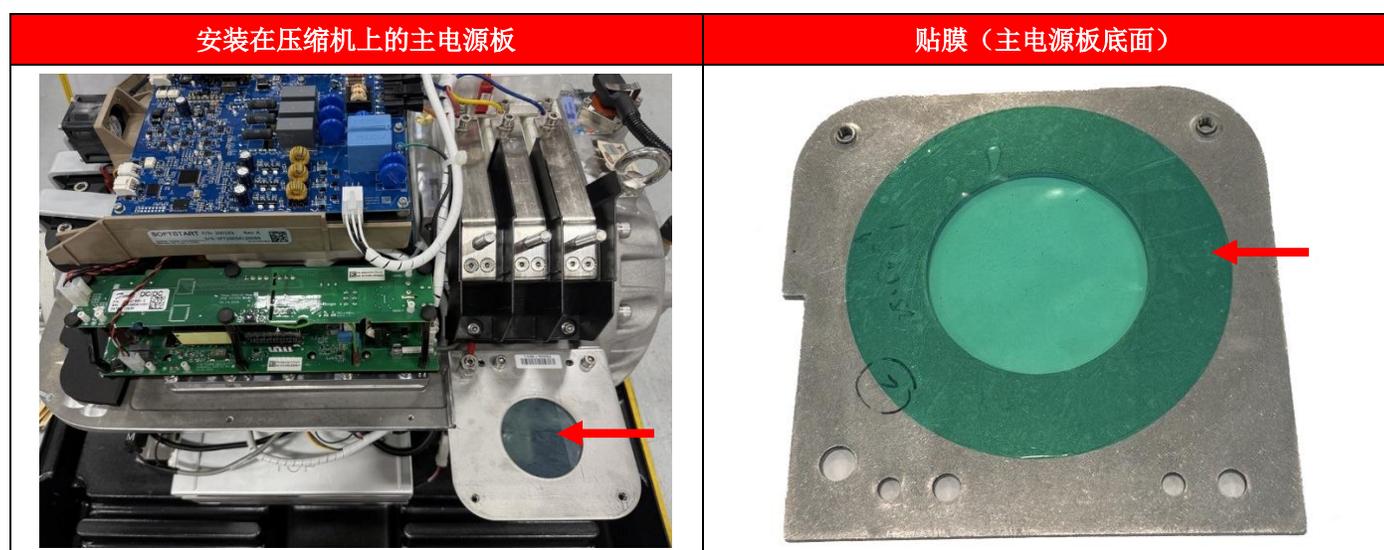


图 1 - 薄膜涂覆

计划于 2026 年 4 月实施。到 4 月底，我们预计所有 Turbocor 生产基地都将使用该保护膜。

需采取的措施

安装电气套管或电缆葛兰头之前，需要去除薄膜。如果不去除整个薄膜，则可能导致与主电源套管或电缆葛兰头之间接地不良。虽然我们预计不会有残留物，但我们建议检查主电源板，确保其清洁且无灰尘或碎屑。

需要协助

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：turbocor.ps.na@danfoss.com 或 turbocor.ps.eu@danfoss.com（欧洲范围内的咨询）。